


Alimentazione ausiliari 230 VAC

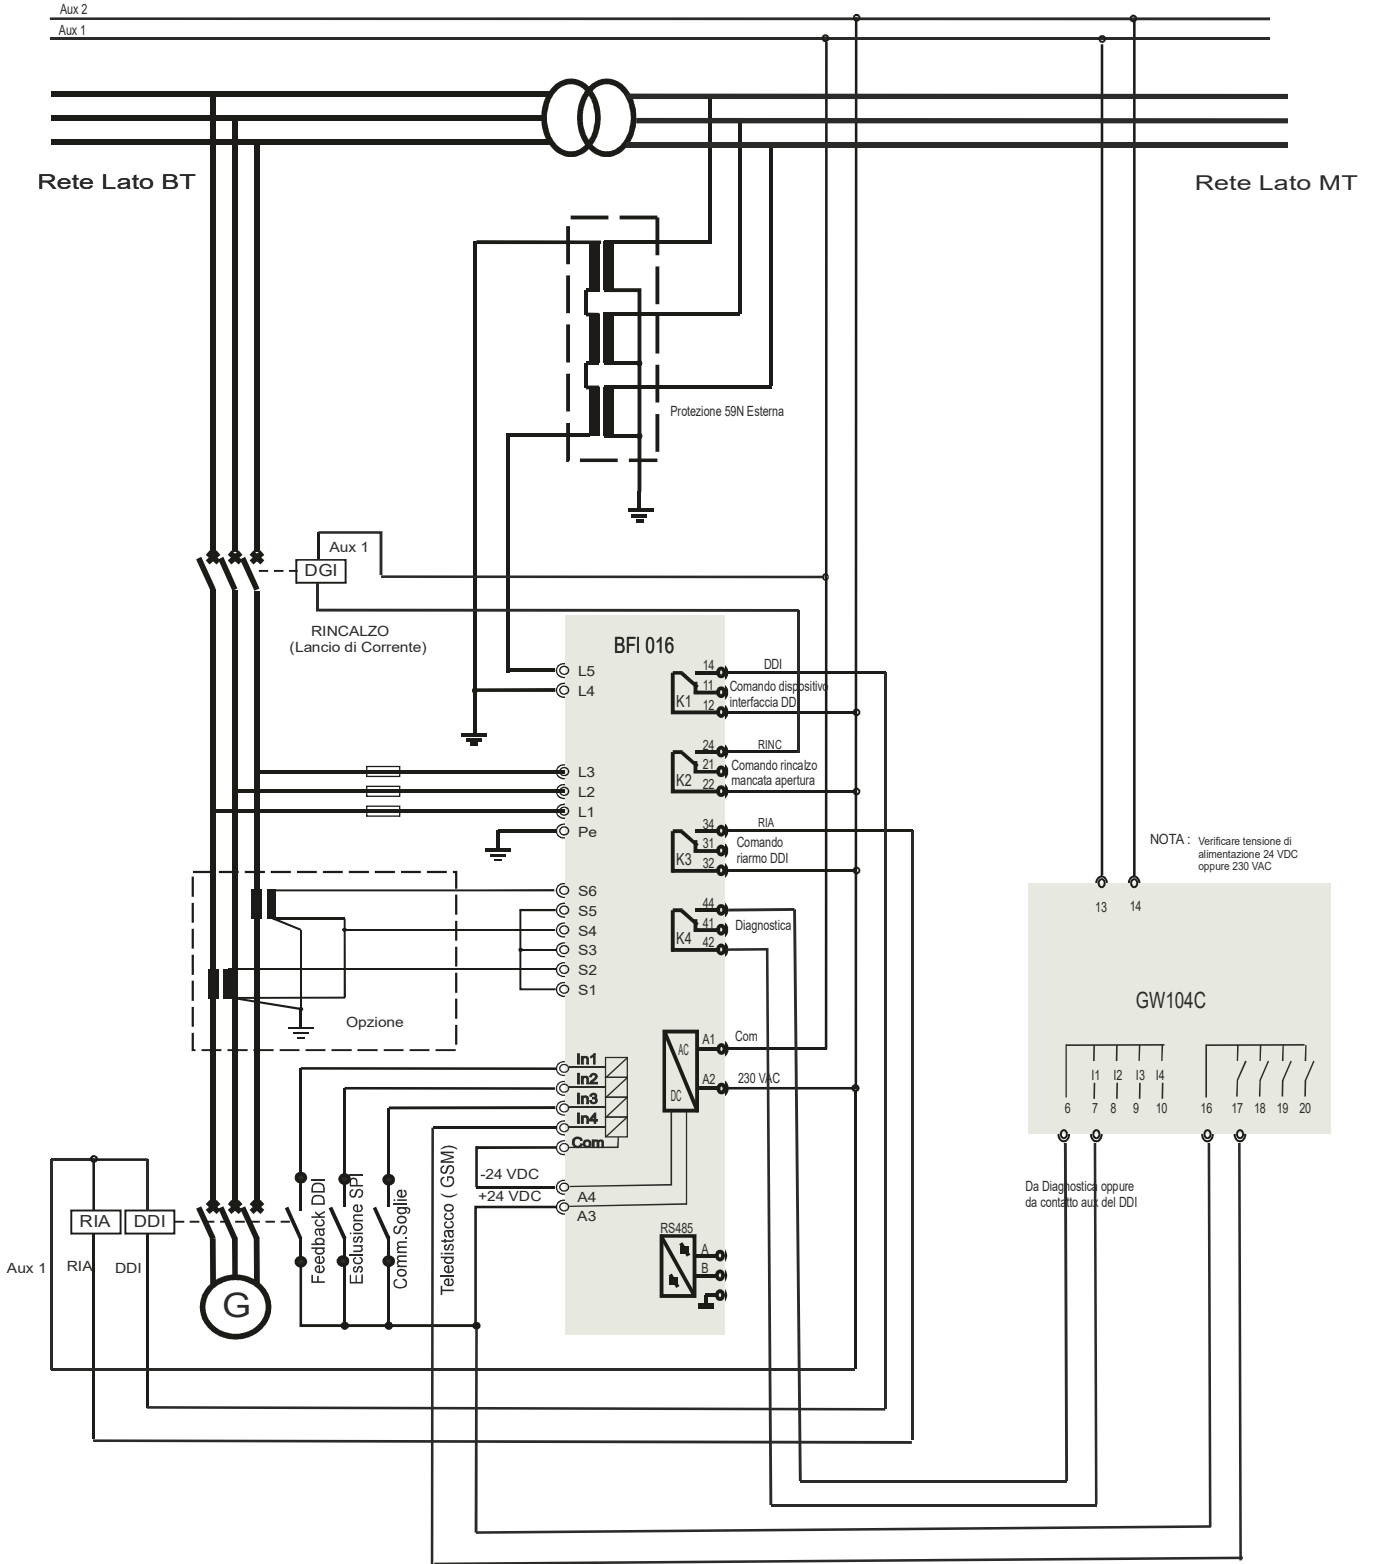

NOTA: Verificare tensione di alimentazione 24 VDC oppure 230 VAC

BFI 16

Schema di principio
 DDI Interruttore
 Teledistacco da GSM